


发动机实验室燃油流量测量及自动计量系统

概述：

根据发动机实验室燃油使用的特点，构建了一套满足防爆等级以及精度要求的燃油流量测量及耗油自动计量系统，可连续监测发动机实验室的用油情况，并根据要求定期出具燃油消耗报告。

系统由流量传感器、变送器、电脑及软件构成

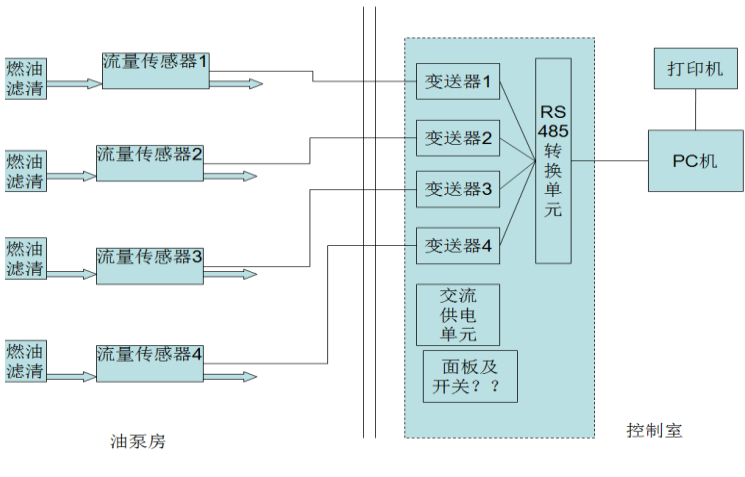

技术指标：

- 流量测量范围：10—1000 l/h
- 精度：<0.36% （当流量测量范围为 10--50 l/h 时）
<0.1% （当流量测量范围为 50—1000l/h 时）
- 防爆等级 NEPSI Ex d [ib] IIB+H2 T5

油库发动机试验楼用油量统计表

请填写一下信息,并按确认按钮生成报表

单位：

TP负责人
(请手工签字确认)：

负责人：

制表人：

发动机试验楼用油量实时监控

当前日期 2012年03月18

	油品名称	测量计地址位	实时用油量(L/h)	用油总量(L/h)
油罐1				
油罐2				
油罐3				
油罐4				

M&T HORIZON

上海好耐电子科技有限公司

邮编:201615

网址:www.mthorizon.com

电话:021-37693679/92

传真:021-37693676

上海九亭公路90弄3号九亭商务大厦1106室

产品订购： 92401A

名称	订货编号	描述
软件	92401A-01	主控制软件
燃油流量传感器	92401A-02	用于流量检测
PC 机	92401A-03	数据采集和存储
打印机	92401A-04	打印测量报告